




Stavební připravenost pro pisoár Jaguar URS-WHT-132530  
Stavebná príprava pre pisoár Jaguar URS-WHT-132530  
Mounting diagram for urinal Jaguar URS-WHT-132530

CS Stavební připravenost

SK Stavebná príprava

EN Technical Drawing

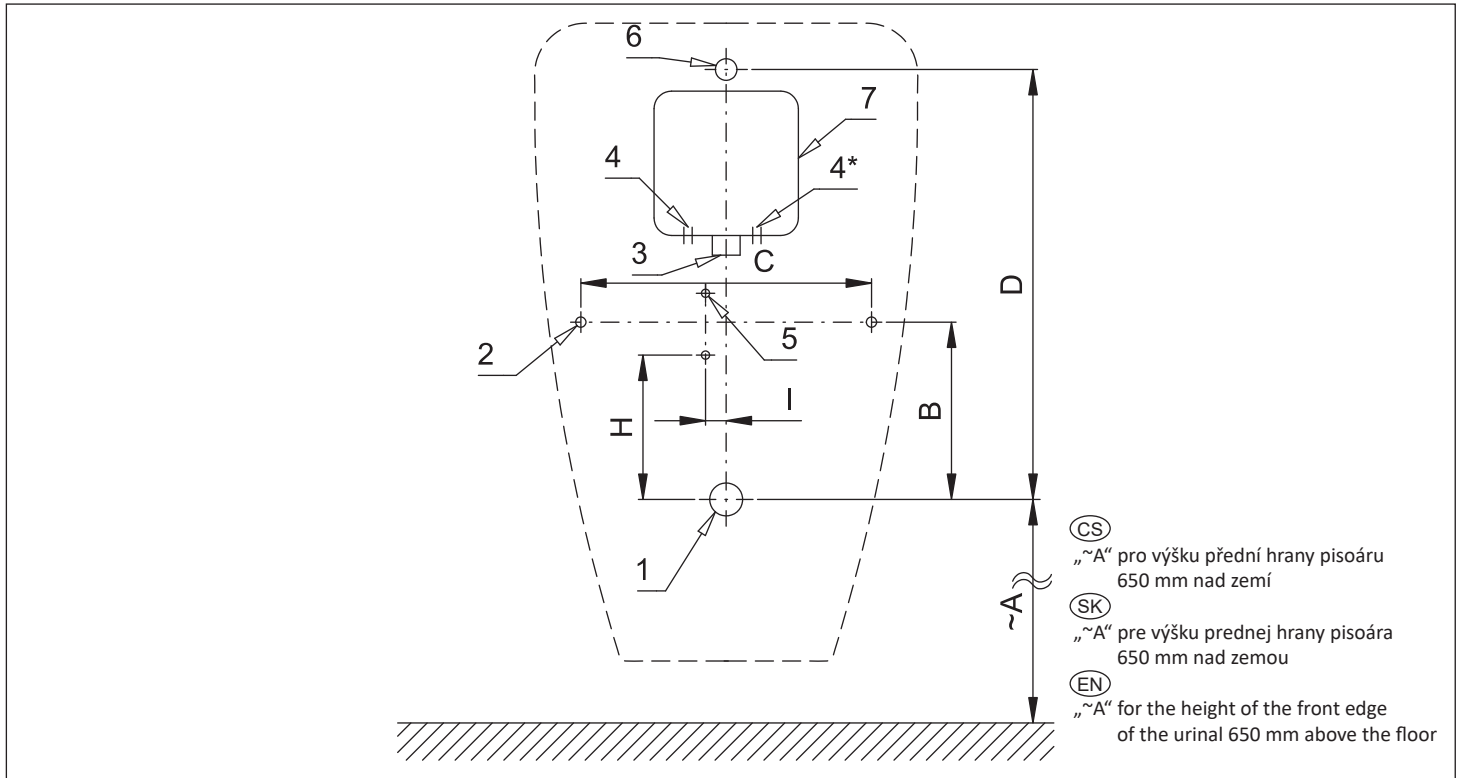

| ← [mm] → | A   | B   | C   | D   | E | F | G | H   | I  | J | K | L |
|----------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-----|----|---|---|---|
| [mm]     | 490 | 172 | 282 | 417 |   |   |   | 140 | 20 |   |   |   |

|    | 1                         | 2                            | 3                 | 4  |
|----|---------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| CS | Odpadní potrubí Ø 32 mm   | Otvory pro uchycení pisoáru  | Přívod vody G3/4" | Napájecí kabel 230VAC u varianty SLP xxZ, 24VDC u varianty SLP xxR |
| SK | Odpadové potrubie Ø 32 mm | Otvory pre uchytenie pisoára | Prívod vody G3/4" | Napájací kábel 230VAC u varianty SLP xxZ, 24VDC u varianty SLP xxR |
| EN | Waste pipe Ø 32 mm        | Holes for urinal attachment  | Water inlet G3/4" | 230VAC power cable for SLP xxZ variant, 24VDC for SLP xxR variant  |

|    | 5                                | 6                                | 7   |
|----|----------------------------------|----------------------------------|---|
| CS | Otvory pro uchycení elektroniky  | Vtoková armatura s těsněním      | Montážní krabice se šroubením a ventilem    |
| SK | Otvory pre uchytenie elektroniky | Vtoková armatúra s tesnením      | Montážna krabica so skrutkovaním a ventilom |
| EN | Holes for electronics mounting   | Inlet fitting with a rubber seal | Mounting box with fitting and valve         |